

Balcrank®

PULSE METER

Parts and technical service guide

Part. No.:
3120-114

ENGLISH

ESPAÑOL

Content



2020_02_21-18:30

Rev B. 02/20

SB 3099

1

Warning

THIS UNIT IS INTENDED FOR PROFESSIONAL USE.
READ ALL THE INSTRUCTIONS IN
THIS MANUAL PRIOR TO USE

- The **3120-114** meter is an oval gear model pulse transmitter. It is intended for installation in the distribution line and connection to a monitoring equipment.
- It is recommended that the flow rate measured is placed approximately in the middle of the operating range of the meter. Operation with flow near the ends of the operating range may cause a decrease in measurement accuracy.
- The equipment includes a LED indicator of valve opening status (see section "Installation" for proper configuration).

- Mounting, electrical installation, commissioning and maintenance must be carried out by qualified staff.
- Only use the unit for the purposes for which it is intended.
- This unit has not been approved for use in commercial transactions.
- Do not alter or modify the unit.
- Do not exceed the maximum unit working pressure. See page 4, technical specifications.
- Use the unit with fluids and solutions which are compatible with the moist parts of the unit. See the relevant section of the technical specifications.
- Observe the manufacturer's safety warnings for the fluids used.
- The meter has been manufactured with low tolerances in order to ensure high precision over a wide range of flows and viscosity.

Installation

This equipment is designed to be installed directly in distribution line pipe. The meter has a 1/2" NPT connection at the inlet and outlet. It also includes an inlet flange and a flange at the outlet with seating for an O-ring seal. Avoid installing the unit between rigid connections to prevent efforts transmission of the pipeline.

It is recommended to install a pressure relief system on the line to prevent damage from thermal expansion.

To prevent damage from dirt or solid particles carried by the fluid is recommended the installation of a 200-mesh strainer at the meter inlet.


For connection to the monitoring equipment keep in mind that the meter generates 310 ppp (pulses per quart) for proper configuration.

Depending on the monitoring equipment units system, shall be established the following settings:

Monitoring equipment units system			
	Litres	Quart	American gallons
Configuration	328 ppl	310 ppp	1241 ppg

Using fluids with high or low viscosity, as well as if working with high flows or very low flows, calibration may be required adjusting pulses per unit.

The electrical connection scheme is shown in the following figure:

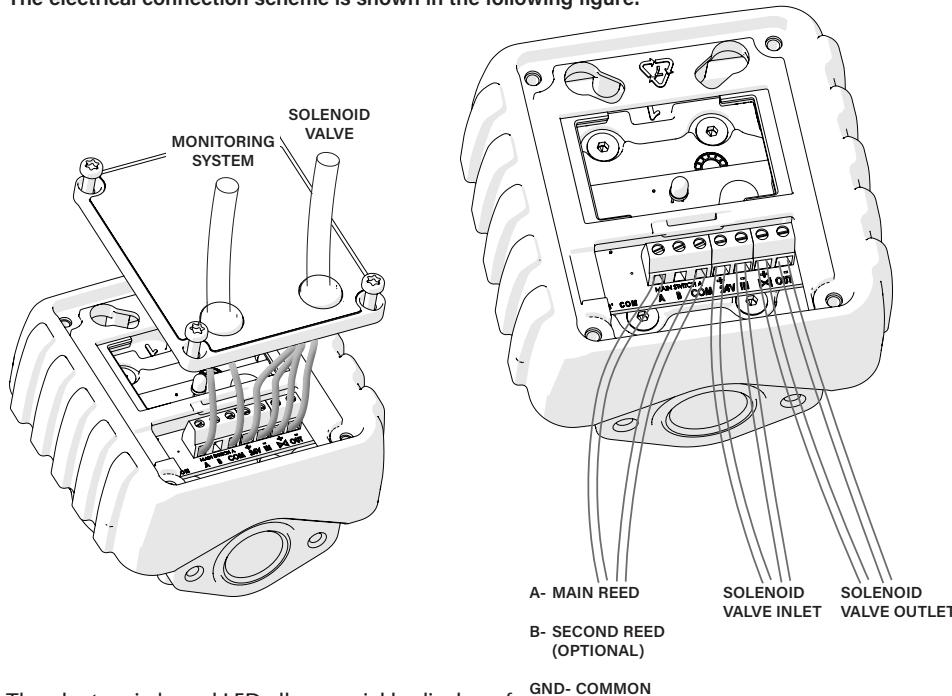

The electronic board LED allows quickly display of the open (LED on) or closed (LED off) state of the solenoid valve, if that is installed on the line.

Ensure proper connection to the positive and negative poles of the electronic board. The power supply unit must not exceed 30 V.


The monitoring system responsible for processing the pulses generated will be connected to terminals B, COM and A as follows:

Warning

TO ENSURE PROPER OPERATION, THE CABLE LENGTH BETWEEN SOLENOID VALVE MONITORING SYSTEM AND THE PULSE GENERATOR SHOULD BE LESS THAN 32.8 FEET. IT IS RECOMMENDED TO USE AT LEAST AWG20 SECTION WIRE. ALWAYS CHECK THE STATUS OF CONNECTIONS AND POLARITY BEFORE OPERATING THE EQUIPMENT.


- **COM:** connect the groundwire (GND) of the monitoring system.
- **A:** connect the otherwire of the management system. It Transmits pulses from main reed sensor.
- **B (optional):** the pulse generator is equipped with two reed sensors, and if it is allowed by the monitoring system, connect the third wire here.

Technical Specifications

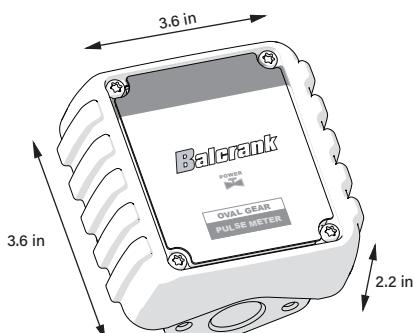Type	Oval gear meter.
Wetted part materials	Aluminium, Acetal, NBR, Stainless Steel.
Inlet connection	1/2" NPT and flange.
Outlet connection	1/2" NPT and flange with seating for O-ring.
Maximum working pressure	1,500 psi (100 bar).
Compatible fluids	Oil, glycol and coolant solutions.
Flow	0.25 - 8 gpm (depending on the viscosity of the fluid and temperature).
Viscosity range	8 a 2000 cSt.
Operating temperature	14 °F - 140 °F.
Precision	±0.5%.
Pulse ratio	1241 PPG / 328 PPL / 310 PPQ
Pushbutton actuation force	MAX 30 VDC
Weight	1.2 lb (535 gr)
Dimensions	

Trouble-shooting

Symptom	Possible cause	Solution
The meter is inaccurate.	Erroneous calibration factor. A fluid with very high or very low viscosity is being used. Very high or low fluid temperature. The meter is working outside its field of application (see technical specifications).	Calibrate the meter. Calibrate the meter. Calibrate the meter. Restore the working conditions (flow, viscosity, temperature...) to those required by the meter.
Reduced flow.	Dirt in the measuring chamber.	Clean the measuring chamber.
The meter does not count.	Faulty reed sensor. Loose connections. Worn or damaged gears.	Inform technical support. Check connections. Disassemble the meter and clean or replace gears.

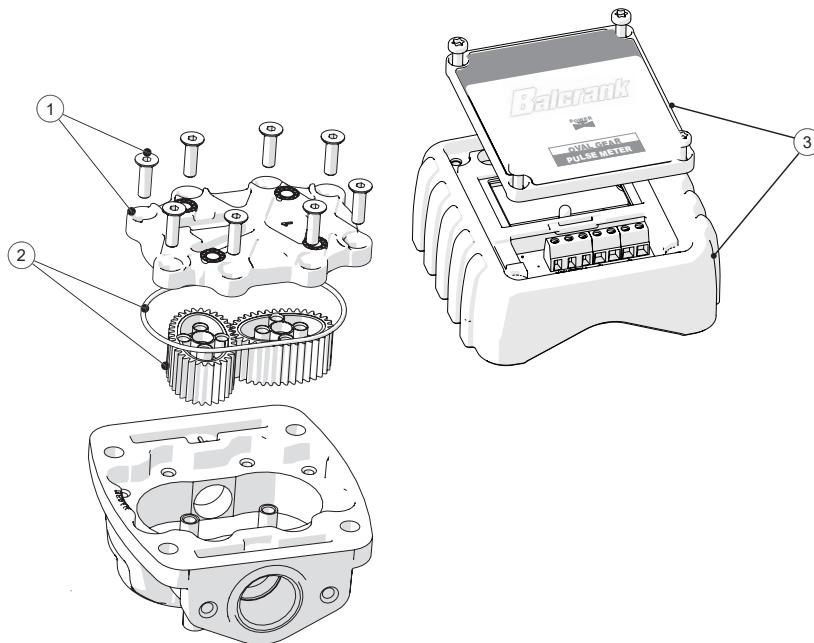

POS.	DESCRIPTION	QTY.
1	Countersunk screw	8
	Measuring chamber lid	1
2	O-ring	1
	Oval gear	2
3	Magnet	4
	Electronic board	1
3	Casing	1
	Screw with plastic thread PCB	2
	Screw with plastic thread casing	4
	Sticker	1
	Front cover	1
	Grommet	2
	Screw with plastic thread	4

Balcrank®

CONTADOR DE PULSOS

Guía de servicio técnico y recambio

Cód.:
3120-114

Contenido



Advertencia

ESTE EQUIPO ESTÁ DESTINADO A USO PROFESIONAL.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE
ESTE MANUAL ANTES DE SU USO

- El medidor **3120-114** es un generador de impulsos del tipo de engranajes ovales. Está destinado a su instalación en la línea de distribución y conexión a un equipo de monitorización.
 - Se recomienda que el caudal objeto de medición se sitúe aproximadamente en la mitad del rango de operación del medidor. La operación con caudales próximos a los extremos del rango de operación puede causar una disminución de la precisión de la medición.
 - El equipo incorpora una led indicador del estado de apertura de la electroválvula (ver apartado "instalación" para su correcta configuración).
- El montaje, instalación eléctrica, puesta en funcionamiento y mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal cualificado.
 - Use el equipo sólo para los fines a los que está destinado.
 - Este equipo no ha sido aprobado para su empleo en transacciones comerciales.
 - No altere o modifique el equipo.
 - No exceda la presión máxima de trabajo del equipo. Ver página 12 de especificaciones técnicas.
 - Use el equipo con fluidos y soluciones compatibles con las partes húmedas del equipo. Ver sección de especificaciones técnicas.
 - Atienda las advertencias de seguridad del fabricante de los fluidos empleados.
 - El medidor ha sido fabricado con reducidas tolerancias para asegurar una elevada precisión sobre un amplio rango de caudales y viscosidad.

Instalación

Este equipo está destinado a su instalación directamente en la tubería de la línea de distribución. Está dotado de conexión rosada de 1/2" NPT tanto en la entrada como en la salida, así como de brida para realizar el cierre con una junta tórica. Evite instalar el equipo entre conexiones rígidas para no transmitir le esfuerzos de la línea de tuberías.

Se recomienda instalar un sistema de alivio de presión en la línea para evitar causar daños por expansión térmica al equipo.

Para prevenir daños de suciedad o partículas sólidas arrastradas por el fluido se recomienda la instalación a la entrada del medidor de un filtro de abertura de malla 0.077 mm (mesh 200).


Para la conexión al equipo de monitorización receptor de los pulsos generados, tenga presente que se generan 310 ppq (pulsos por cuarto) para su correcta configuración.

En función del sistema de unidades del equipo de monitorización, se establecerá la siguiente configuración:

Unidades del sistema de monitorización			
	Litros	Cuartos	Galones americanos
Configuración	328 ppl	310 ppq	1241 ppg

El empleo de fluidos de muy alta o baja viscosidad, así como caudales extremos, puede hacer necesaria una calibración mediante el ajuste de pulsos.

El esquema de conexión eléctrica se puede ver en la siguiente figura:

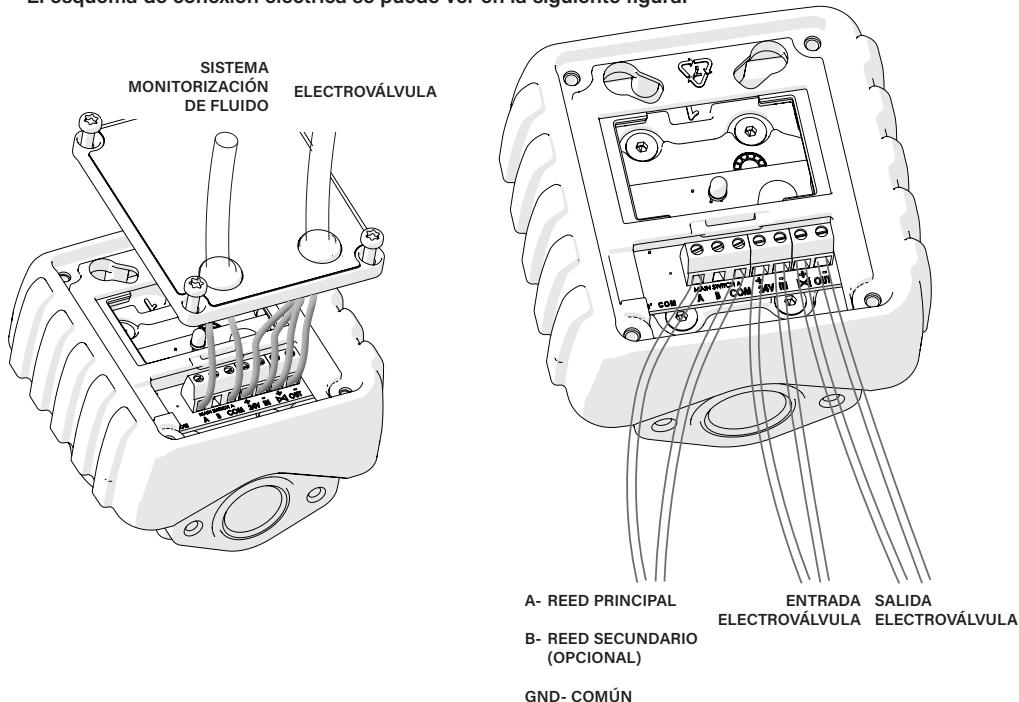



El LED de la tarjeta electrónica permite visualizar **Terminal COM**: conectar el cable de tierra rápidamente el estado abierto (LED encendido) o (GND) del equipo de gestión. cerrado (LED apagado) de la electroválvula, en caso **Terminal A**: conectar el otro cable del equipo de que esta se encuentre instalada en la línea. Asegúrese de su conexión correcta a los polos positivo y negativo de la tarjeta. La tensión de alimentación no deberá exceder los 30 V.

El equipo de gestión encargado de procesar los pulsos generados se conectará a los terminales B, COM y A de la siguiente manera:

Advertencia

PARA ASEGURAREL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA LONGITUD DEL CABLE ENTRE ELECTROVÁLVULÀ EQUIPO DE GESTIÓN Y EL GENERADOR DE IMPULSO\$ DEBE SER INFERIORA 32,8 PIES SE RECOMIENDA USAR CABLE DE SECCIÓN MÍNIMA AWG20. VERIFIQUESIEMPREEL ESTADO DE LAS CONEXIONES Y SU POLARIDAD ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO

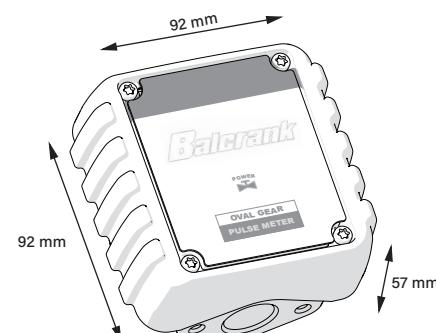Tipo	Medidor de engranajes ovales.
Materiales partes húmedas	Aluminio, acetal, NBR, acero inoxidable.
Conexión de entrada	1/2" NPT y brida.
Conexión de salida	1/2" NPT y brida con alojamiento para junta tórica.
Presión máxima de trabajo	1,500 psi (100 bar).
Fluidos compatibles	Aceite, glicol y soluciones de refrigerante.
Caudal	0.25 - 8 gpm (dependiendo de la viscosidad del fluido y temperatura).
Rango de viscosidad	8 a 2000 cSt.
Temperatura de operación	14 °F - 140 °F.
Precisión	±0.5%.
Ratio de pulsos	620.7 PPG / 164 PPL / 155.2 PPG
Tensión máxima de alimentación	Máx. 30 VDC
Peso	1.2 lb (535 gr)
Dimensiones	 <p>Front view dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Width: 92 mm Height: 57 mm Depth: 92 mm

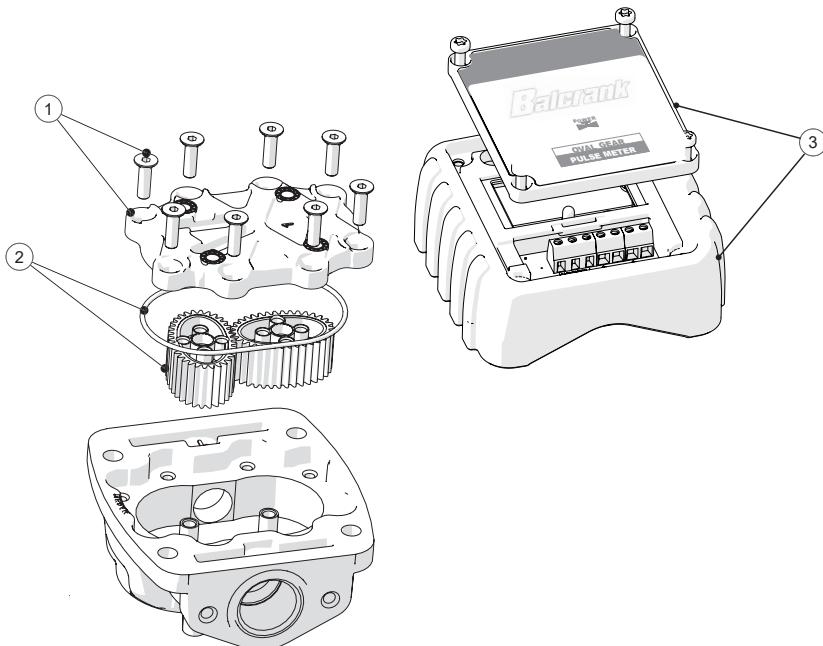

POS.	REF.	DESCRIPCIÓN	CTD.
1	940 200	Tornillo avellanado	8
	836 112	Tapa cámara de medición	1
2	946 137	Junta tórica	1
	860 614	Engranaje oval	2
	836 467	Imán	4
3	836 201	Tarjeta electrónica	1
	836 609	Carcasa	1
	940 524	Tornillo r/plástico PCB	2
	940 523	Tornillo r/plástico carcasa	4
	896 610	Carátula	1
	836 673	Tapa frontal	1
	951 866	Pasacables	2
	940 525	Tornillo r/plástico tapa	4

Síntoma	Possible causa	Solución
El medidor es poco preciso.	Factor de calibración erróneo.	Calibrar el medidor.
	Se está usando con un fluido de muy alta o baja viscosidad.	Calibrar el medidor.
	Temperatura del fluido muy alta o baja.	
Caudal reducido.	El medidor está trabajando fuera de su campo de aplicación (ver especificaciones técnicas).	Restituya las condiciones de trabajo (caudal, viscosidad, temperatura...) a las adecuadas al medidor.
	Presencia de suciedad en la cámara de medición.	Limpiar la cámara de medición.
El medidor no genera pulsos.	Sensor reed defectuoso.	Avisar al servicio técnico.
	Conexiones flojas o sueltas.	Verificar conexión de los cables.
	Engranajes bloqueados o dañados	Desmontar el medidor y revisar los engranajes para su limpieza o sustitución.

For warranty information visit:
Para información sobre garantía, visítenos:
www.balcrank.com

Balcrank

Balcrank® Corporation
Weaverville, NC 28787
Tel.: 800-747-5300 · Fax: 800-763-0840

Revision Log

Rev.A - Created
Rev.B - Updated shroud pictures and diagrams